


Пульт оператора

Контроллер
SIMATIC S7-300

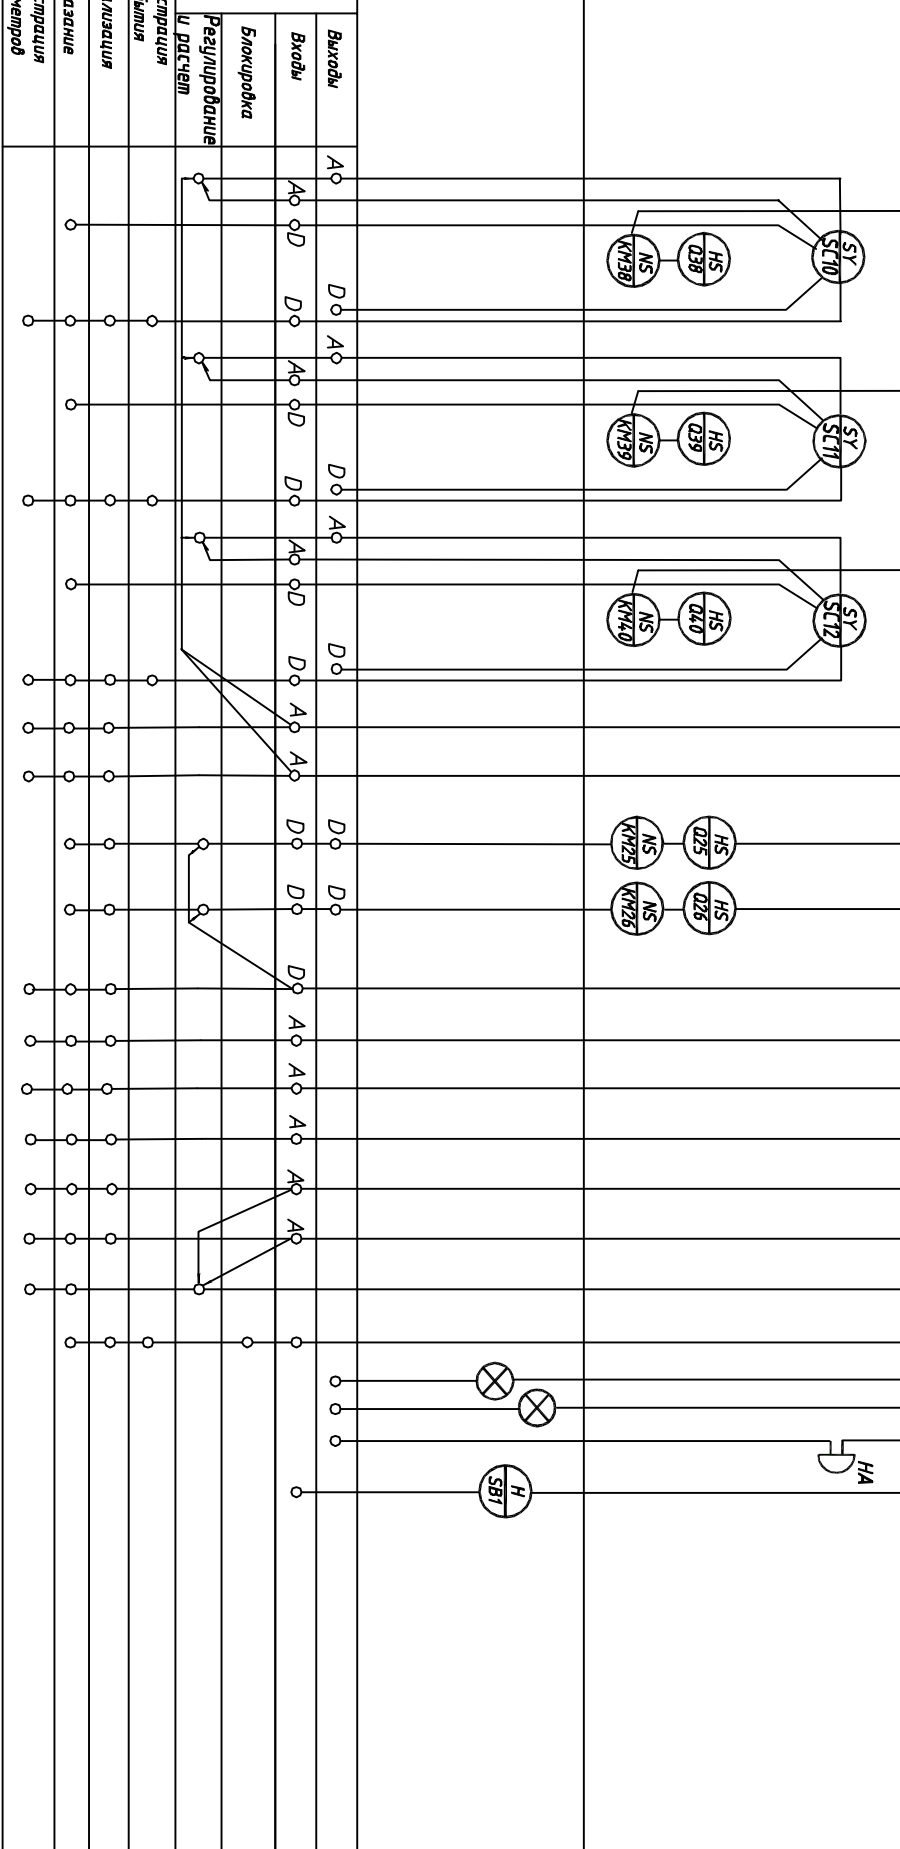

24 Управление насосом циркуляции теплотсети М8, 18.5 кВт.

25 Управление насосом циркуляции теплотсети М9, 18.5 кВт.

26 Управление насосом циркуляции теплотсети М10, 18.5 кВт.

32 Давление воды подаваемой в теплотсеть,
34 Давление воды получаемой из теплотсети,

29 Управление насосом повышения давления для водоподготовки М11, 1,85 кВт.

30 Управление насосом повышения давления для водоподготовки М12, 1,85 кВт.

21 Датчик верхнего уровня в баке водоподготовки.

31 Температура воды подаваемой в теплотсеть, 95 град. С

23 Температура наружного воздуха, -50...+50 град. С

33 Температура воды получаемой из теплотсети, 70 град. С

27 Расход воды в теплотсеть 240 м3/час

28 Расход воды из теплотсети 240 м3/час

Контроль утечки воды в теплотсети

35 Концентрация в зоне управления котельной

Авария контроллера

Отказ контроллера

Звуковая сигнализация

Аварийный останов

Имя: Колгу/Лист/Модк/Подпись/Дата

Копировал

ТСС.15.11-АК

Формат А3